

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Испытательный лабораторный центр

Филиал ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Нефтекамск,

Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах.

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан г.Нефтекамск, ул.Социалистическая 10, тел/факс.(34783)4-26-69;

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026402001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63760, Расчетный счет: 40501810500002000002 в отделении-НБ Республики Башкортостан г.УФА, БИК 048073001, ОКПО 12718139, ОГРН 1050204212255


Аттестат аккредитации испытательной лаборатории

№ РОСС RU.0001.510408

Срок действия аттестата аккредитации до 22.07.2017

ТВЕРЖДАЮ

директор филиала
руководитель испытательного
центра

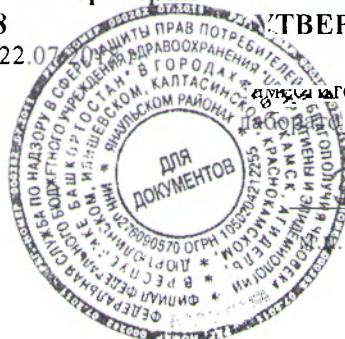

Л.Р. Ульфатова

2017

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4673 от 13 сентября 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное унитарное предприятие «Краснохолмские тепловые сети» сельского поселения Краснохолмский сельсовет Муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес: 452852, Республика Башкортостан, Калтасинский район, с. Краснохолмский, ул. Фрунзе, 28

3. Наименование образца (пробы): вода централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водонасосная 2-го водоподъема с. Краснохолмский, ул.Парковая,1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.09.2017 10:35

Ф.И.О., должность: Имамудинов Н.Н., мастер УВС

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.09.2017 11:40

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 243/ПП от 16.03.2017

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 44.17.4673 44

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Квант.З.ЭТА"	486	13/7348 от 06.12.2016	05.12.2017
2	pH-метр -милливольтметр pH-150	0944	13/6306 от 19.10.2016	18.10.2017
3	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М"	934	13/1720 от 14.04.2017	13.04.2018
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	0001159	13/6304 от 19.10.2016	18.10.2017


10. Условия проведения испытаний:

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.09.2017 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 4673					
дата начала испытаний 06.09.2017 12:10 дата выдачи результата 12.09.2017 15:21					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	градус	3,0±0,9	20	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,3±0,3	2,6	ГОСТ 3351-74
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Тухватуллина Р. Р., эксперт-химик					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.09.2017 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 4673					
дата начала испытаний 06.09.2017 12:10 дата выдачи результата 12.09.2017 15:21					
1	Фосфаты (PO ₄)	мг/дм ³	менее 0,25**	3,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
2	Фтор	мг/дм ³	0,19±0,04	1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,440±0,010	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	369±33	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
5	Жесткость	мг-экв/дм ³	6,8±1,0	10	ГОСТ 31954-2012
6	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	0,80±0,20	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-1999
7	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	0,14±0,04	2	ГОСТ 33045-2014
8	Нитрит-ион	мг/дм ³	менее 0,2**	3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
9	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	10,6±1,1	45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
10	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	41,6±4,2	500	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
11	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	46,2±4,6	350	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
12	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	0,0008±0,0002	0,1	ГОСТ 31870-2012
13	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,0086±0,0017	0,3	ГОСТ 31870-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Тухватуллина Р. Р., эксперт-химик					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 06.09.2017 11:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 4673					
дата начала испытаний 06.09.2017 11:50 дата выдачи результата 08.09.2017 16:20					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	6	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	1	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	1	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Закирова Р. Ф., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Заманова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене